


H25年度
ヤンマーミュージアム
空調・CGS・PV
CO₂削減量



H25年度 CO₂排出量比較


GHP

【GHP】CO₂排出量[t-CO₂/年]

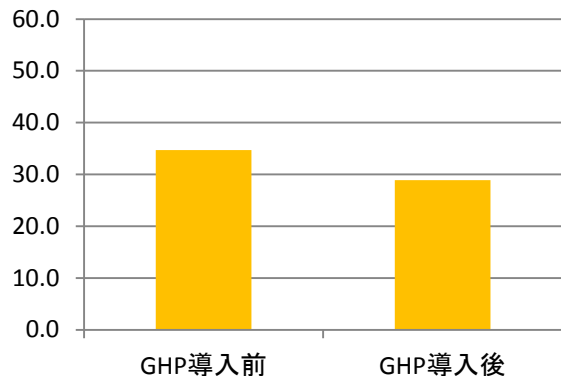


CGS

【コージェネ】CO₂排出量[t-CO₂/年]

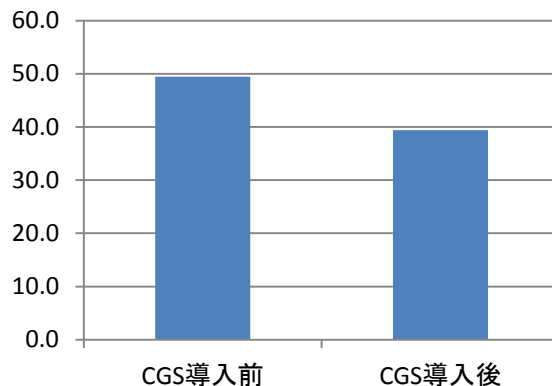


太陽光

【太陽光】CO₂排出量[t-CO₂/年]

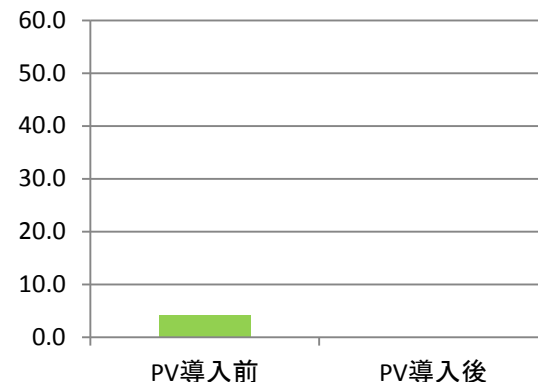

合計

【GHP・コージェネ・太陽光】CO₂排出量[t-CO₂/年]

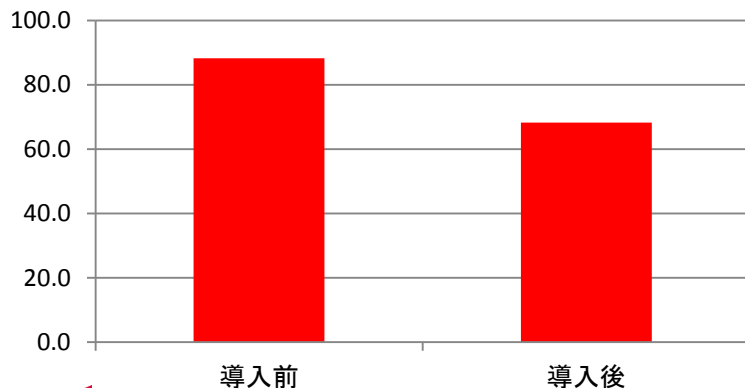

CO₂排出量：20 t-CO₂/年削減

杉の木換算：1430本

<試算条件>

電力係数	0.00069 t-CO ₂ /kWh	火力平均係数
13A係数	0.0000506 t-CO ₂ /MJ	1kW=3.6MJ

